

浄化槽法定検査結果書(第 1 1 条関係)

〒****-****
*****市*****一**

福岡県知事指定検査機関
一般財団法人 福岡県浄化槽協会
糟屋郡篠栗町大字乙 9 6 6 - 7
TEL 092-947-6123

浄化槽 太郎 様

検査日 00年00月00日
検査番号 00-00-00000
浄化槽番号 00-0000-00000
検査員 *****
受理 No 00-00-000-0000

送付先 *****事業所 貴所浄化槽の法定検査の結果は以下のとおりです

浄化槽管理者 (設置者)	浄化槽 太郎	管 轄	* * * 保健福祉環境事務所			
名 称		BOD処理性能	20 mg/L以下			
設 置 場 所	* * * * 市 * * * * * - * *	種 類	工場生産	型式名	* * *	
メーカ一	* * * *		告示外00-0E-000-0			
工 事 業 者	* * * * 会社	建物用途	共同住宅			
保守点検実施者	* * * * 事業所					
清掃実施者	* * * * 事業所	放 流 先	ポンプアップ水路			
処 理 方 式	合併 流量調整＋担体流動方式	使用開始年月日	H00年00月00日	設置年月日	H00年00月00日	
		処理対象人員	* 人	実使用人員	* 世帯	

総合判定 不適正です。

今回の検査の詳細は以下のとおりです。(注)各検査項目の評価は、○:良 △:可 ×:不可です。

所 見 [文頭の数字はイラスト内の指摘箇所No.です]

- 【外観検査に関する所見】-----
- [4] ・消毒薬がなくなっています。消毒できないので、補充してください。【不適正事項】
- [6] ・放流ポンプ槽に汚泥の堆積又はスカムの生成があります。汚泥が流出する恐れがあるので、除去が望まれます。
- 【水質検査に関する所見】-----
- ・残留塩素が検出されません。
- ・処理水の生物化学的酸素要求量（BOD）が高い値を示しています。
- 【書類検査に関する所見】-----
- ・保守点検回数が、法令で定められた回数または基準回数より少ないようです。


◆外観検査結果(外観、水質、書類検査項目の内容については裏面をご覧ください)

指摘箇所No.	[4]	[6]																	
評価	×	×																	
異常が認められる項目	73	31																	

◆書類検査結果

保守点検	評価	清 掃	評価
記録の有無	—	記録の有無	—
記録の内容	—	記録の内容	—
実施回数	×	実施回数	○


【指摘箇所No. 図】※イラストはイメージです。

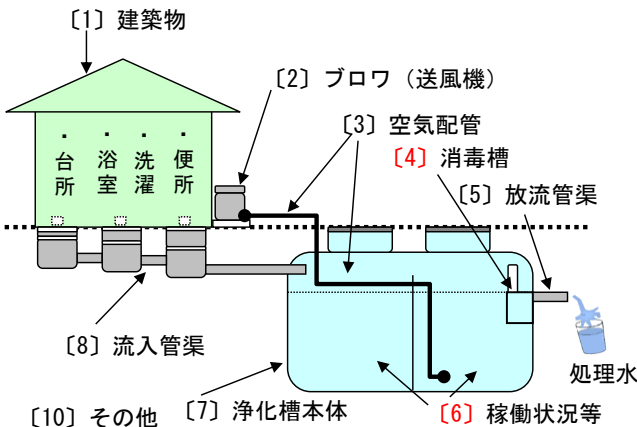

◆水質検査結果

検査項目	測定値			望ましい範囲
	今回	評価	前回	
pH	7.0	○	7.4	5.8～8.6
汚泥沈殿率(%)	—	—	—	—
溶存酸素量(mg/L)	0.9 ～ 1.0	○	2.7 ～ 3.0	1.0mg/L以上
塩化物イオン濃度(mg/L)	—	—	—	—
透視度(度)	(2次処理水)	—	—	20度以上
	放流水	20	5	
残留塩素濃度(mg/L)	未検出	×	—	検出されること
BOD(mg/L)	36	×	77	20mg/L以下

BOD 目標水質 20 mg/L

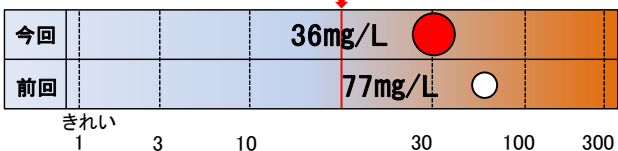

浄化槽法定検査結果書(第 1 1 条 関係)

〒***-****
*** 市 *** * - * *

福岡県知事指定検査機関
一般財団法人 福岡県浄化槽協会
糟屋郡篠栗町大字乙犬 9 6 6 - 7
TEL 092-947-6123

浄化槽 太郎 様

受 付 日 00年00月00日
受 付 No 00000
浄化槽番号 00-0000-00000
検 査 員 * * * * *

送付先 *** 事業所 貴所浄化槽の法定検査の結果は以下のとおりです

浄化槽管理者 (設置者)	浄化槽 太郎	管 轄	* * 保健福祉環境事務所			
名 称		BOD処理性能	20 mg/L以下			
設 置 場 所	*** 市 *** * - * *	種 類	工場生産	型式名	* * *	
メーカ-	***		告示第 0-0	00-0E-000-0		
工 事 業 者	*** 会社	建物用途	住宅			
保守点検実施者	*** 事業所					
清掃実施者	*** 事業所	放 流 先	側溝			
処 理 方 式	合併 嫌気ろ床接触ばっ気方式	使用開始年月日	H00年00月00日	設置年月日	H00年00月00日	
		処理対象人員	* 人	実使用人員		



総合判定 適正です。

今回の検査の詳細は以下のとおりです。(注)検査項目の評価は、○：良 △：可 ×：不可です。

所 見	
・ 水質検査の結果、特に問題ありません。	
サンプル	

◆水質検査結果(項目の内容については裏面をご覧ください)

検査項目		今 回		望ましい範囲	検査日 判 定	H00年0月	H00年0月	H00年0月	H00年0月
		測定値	評価			適正	おおむね適正	適正	適正
pH		6.1	○	5.8～8.6	過 去 の 水 質 検 査 結 果	7.1	7.1	6.1	6.1
汚泥沈殿率(%)		—	—	10%以上		—	—	—	—
溶存酸素量(mg/L)		—	—	1.0mg/L以上		—	—	—	2.4 ～ 2.9
塩化物イオン濃度(mg/L)		—	—	—		—	—	—	—
透視度(度)	(2次処理水)	—	—	20度以上		—	—	—	—
	放流水	30以上	○			30以上	9	30以上	30以上
残留塩素濃度(mg/L)		0.10	○	検出されること		0.30	0.30	0.30	1.00
BOD(mg/L)		7.5	○	20mg/L以下		7.5	30	1.0未満	2.1

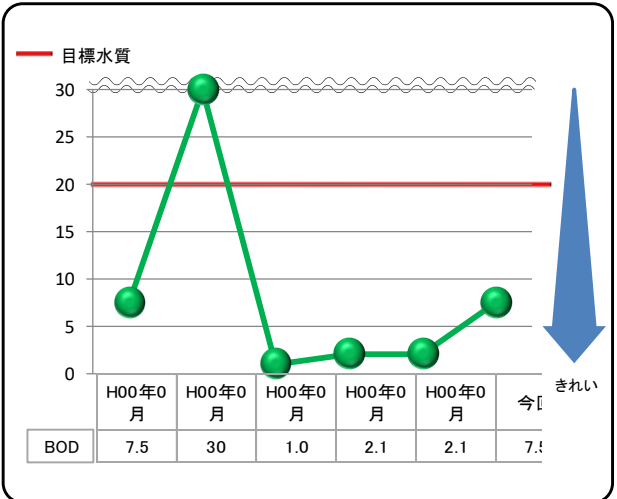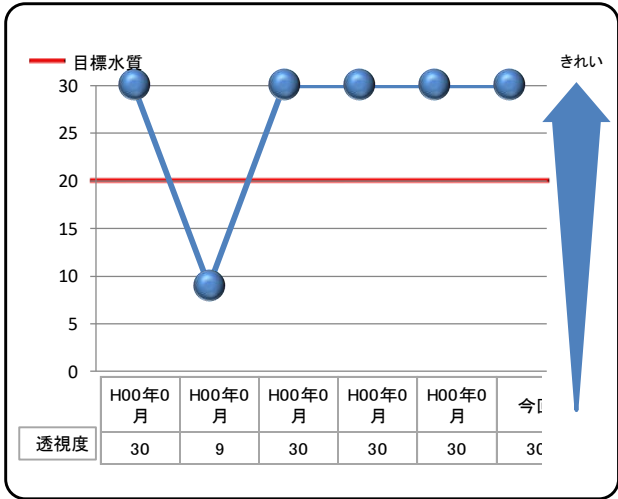

お預かりする個人情報は、当該検査以外に利用しません。

設置者No. 0-0000000